




PLANTA CANAL DE LLAMADA
Escala 1:25,000

VOLUMEN DE AZOLVE DEL KM. 0+000 AL 1+000 = 63,412.70m³

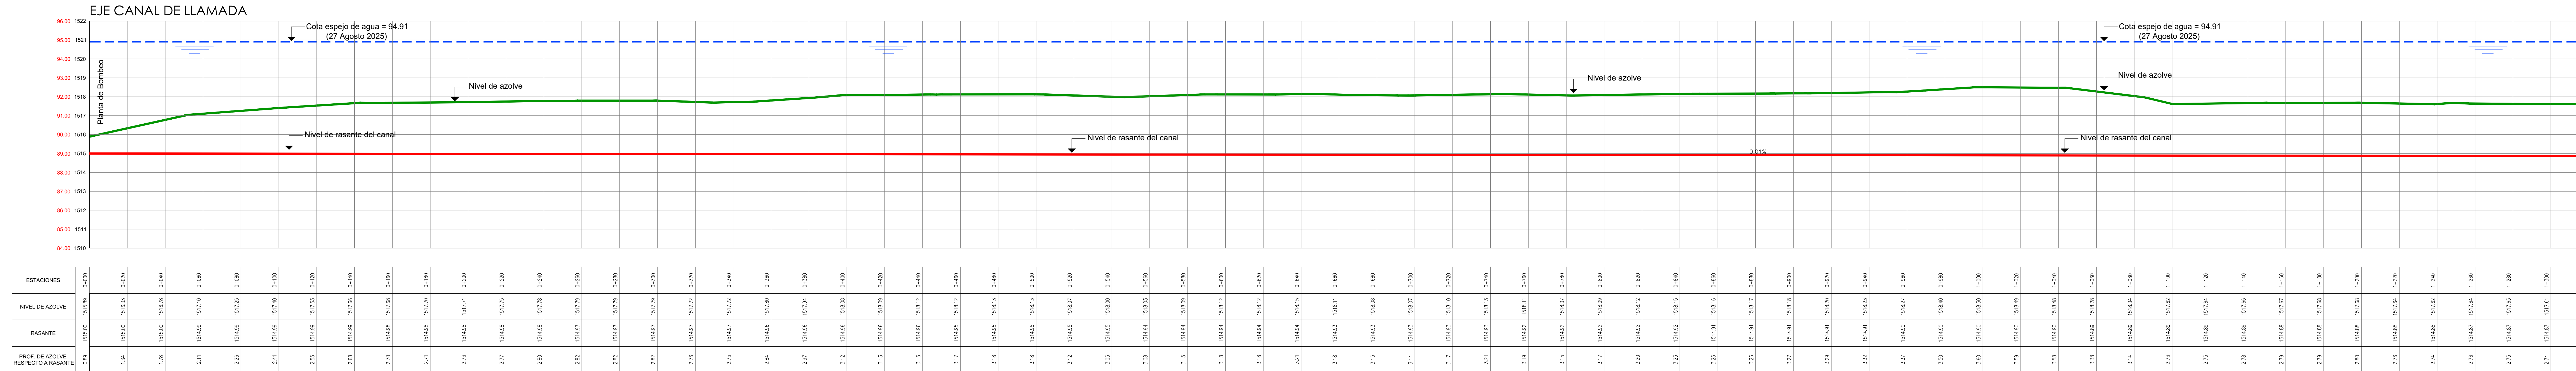

ESTACIONES	0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80	0+90	1+00
NIVEL DE AZOLVE	85.50	85.59	85.63	85.69	85.75	85.80	85.85	85.90	85.95	86.00	86.05
RASANTE	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50	85.50
PROF. DE AZOLVE RESPECTO A RASANTE	0.00	0.09	0.13	0.19	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55



SIMBOLOGÍA

Planta

- Curvas de nivel
- Escurecimientos
- Cerca
- Eje canal de llamada

Perfil

- Nivel de azolve
- Rasante de canal
- Espejo de agua al 27 agosto 2025

NOTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NOTAS

- Anotaciones en metros, elevaciones en metros, excepto las indicadas en otra unidad.
- El sistema de referencia que se utilizó en el plano es el UTM WGS 84 Datum.

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM
ZONA: 13 NORTE
DATUM: ITRF 2008
EPOCA DE REFERENCIA: 2010.0
GEOIDE: SGM10
SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS O TOPOGRÁFICAS CON ORIGEN EN VERTICE GPS 1 (BN1) UBICADO EN PLANTA DE BOMBEO EN CHAPALA SE APLICÓ.
FACTOR DE ESCALA DEL TERRENO: 1.0001823493902

ESTE (X) NORTE (Y) ELEVACIÓN (Z)
BN1: 893.497 834.2 247 871.824 1527.576

CONTRATO No. CEA-PRO-EST-LP-018-25
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO SUSTITUTO CHAPALA-GUADALAJARA
PLANTA DE BOMBEO

Municipio: CHAPALA-IXTLAHUACAN-EL SALTO-TLAJOMULCO-TLAQUEPAQUE
Localidad: CHAPALA-IXTLAHUACAN-EL SALTO-TLAJOMULCO-TLAQUEPAQUE
Descripción del plano: PLANTA DE BOMBEO ACUEDUCTO SUSTITUTO CHAPALA-GUADALAJARA
CANAL DE LLAMADA
CAD 0+000 AL 1+000
Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos

Ing. Arq. Víctor Iván Lina Contreras
Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos
Fecha: DICIEMBRE 2025
Escala: 1:1,000

Ing. María del Rosario Martínez Barragán
Subdirección de Proyectos de Agua Potable
Código del plano: 01
Plano 001